




Instalación

Mototambor de tres fases con un cable

Un cable de 7 núcleos (opción: termostato GV, 9 núcleos)

Si se trata de un mototambor de tres fases, compruebe si el voltaje es el mismo entre las tres fases: Estrella conexión (voltaje alto), Delta conexión (voltaje bajo)

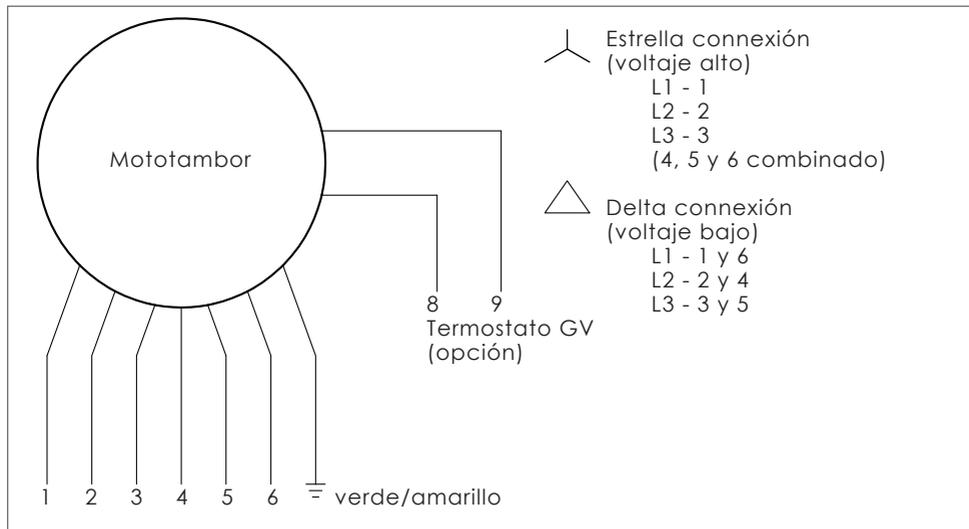

Otros voltajes y frecuencias a petición.